

Gree légkondicionálók

Friss levegő modul



Kezelési kézikönyv és telepítési utasítás



**Köszönjük, hogy GREE légkondicionáló
kiegészítőt választott.**

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót, mielőtt használatba veszi a
terméket.

Tartalom

Termék bemutatása	04
Tartozékok listája	05
Részegységek	06
Tisztítás és karbantartás	08
A modul telepítése	10

Termék bemutatása

A TERMÉK EGY KÉTIRÁNYÚ FRISS LEVEGŐS SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS. A MODUL EGY HEPA SZŰRŐ ÉS EGY MAGAS HATÉKONYSÁGÚ HŐCSERÉLŐS EGYSÉGBŐL ÁLL.

A légcseré folyamat során a kültéri friss levegő áthalad a hőcserélő egységen és a HEPA szűrőn, ezáltal biztosítva a helyiség megfelelő minőségű levegőjét.

A beltérből elszívott elhasznált levegő és a kültéri friss levegő áthaladva a hőcserélőn átadják egymásnak a magukban hordozott hőtartalmat, így a belső térbe mindig egy már megfelelően előhűtött vagy előfűtött levegő érkezik.





A FRISS LEVEGŐS MODUL MŰKÖDÉSE

Az egység ki- és bekapcsolható a „MODE” és „HEALTH” gombok segítségével. A berendezés csak a beltéri egységgel egyszerre tud működni. A modul ventilátorának a sebessége a beltéri egységen beállított sebesség szerint fog változni.

Gree légkondicionálók

Tartozékok listája

A DOBOZ A KÖVETKEZŐ ELEMETEK TARTALMAZZA:

 *Légcsatorna 2 darab	 Esővédő burkolat 1 darab	 Tartó konzol 1 darab	 Típlik 1 csomag
 Vezeték (A telepítés) 1 darab Vezeték (B telepítés) 1 darab	 Esővédő borítás 1 darab	 Légcsatorna csatlakozó 2 darab	 Csavarok 1 csomag
		 HEPA szűrő 1 darab	 Műanyag kapocs 1 darab

*MEGJEGYZÉS


A légcsatornák hossza 1 méter, ezért csak olyan helyiségbe szerelhető fel a modul, ahol közvetlen faláttöréssel történik a telepítés, és a fal vastagsága nem több, mint 950 mm.

Részegységek

MEGJEGYZÉS

A HEPA szűrő javasolt tisztítási periódusa egy rendszeres használat és normál kültéri szennyezettségi fok mellett értendő.

A szűrő csereperiódusát az egyedi felhasználási szokások és a szennyezettségi állapota határozza meg.

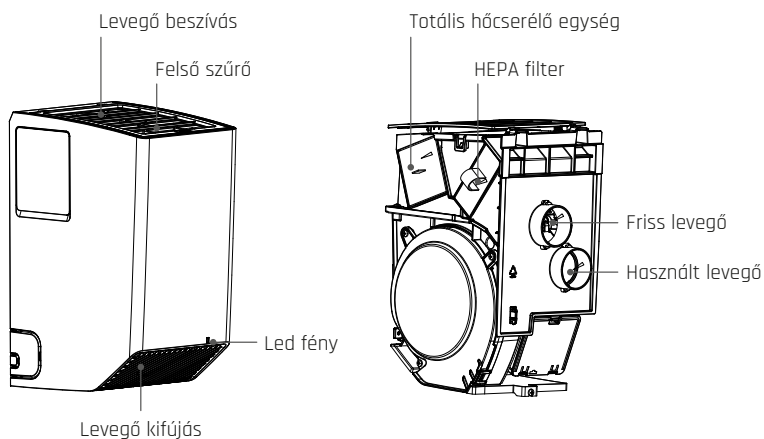


LED működése

Led világít: a készülék be van kapcsolva;

Led nem világít: a készülék ki van kapcsolva;

Led villog: a készülék hiba állapotának jelzése.

MODUL MÉRETEI

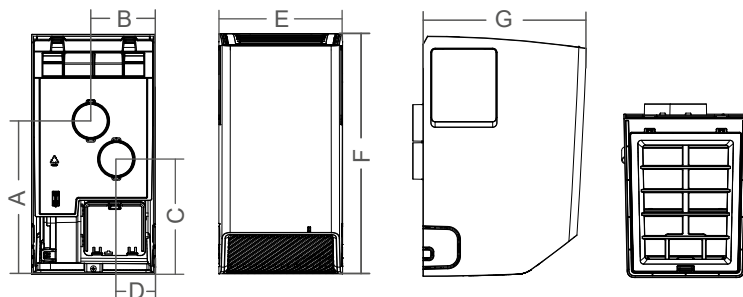


Méreték táblázata (Me.:mm)


Modell	A	B	C	D	E	F	G
XF30-SXQG02	187	79	141	49	151	293	200

HŐCSERÉLŐ EGYSÉG

Szűrő



Hőcserélő




A HEPA szűrő paraméterei

Név	Méret	Vízzel mosható	Ajánlott tisztítási periódus	Ajánlott csere periódus
Szűrő	124x77x30	Nem	2-3 hónap	6-12 hónap

Tisztítás és karbantartás

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A modul a beltéri egység jobb és bal oldalára is egyaránt felszerelhető. Az ábrán látható távolságokat szükséges betartani ahhoz, hogy később karbantartás céljából könnyedén hozzá lehessen férni a szűrőkhöz, illetve a hőcserélőhöz.

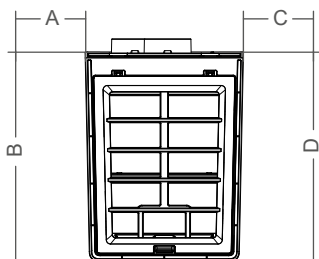

Méretek táblázata (Me.:mm)				
Modell	A	B	C	D
XF30-SXQG02	160	200	160	200

Figyelmeztetés:

A beltéri egységre felszerelt modul mellett megtartandó szabad távolság minimum 160 mm.



SZŰRŐTISZTÍTÁS

Panel kinyitása

A szűrő kivételéhez nyissa ki a jobb oldali takaró lemezt, majd húzza ki a szűrőt a fogantyú segítségével.

Szűrő tisztítása (HEPA)



Porszívó vagy puha ecset segítségével távolítsa el a port a szűrőről. Ha a szennyeződést már nem lehet megfelelően eltávolítani, vásároljon új szűrőt.

Szűrő visszahelyezése

Helyezze vissza a megtakarított vagy az új szűrőt és csukja vissza a takaró lemezt.

Felső szűrő és burkolat tisztítása

Porszívó segítségével távolítsa el a port vagy mossa le a szűrőt tiszta vízzel. Ha a szűrő nagyon szennyezett (például zsír), használjon semleges tisztítószerrel feloldott meleg vizet (max. 45°C). Ha szükséges a burkolatot puha, enyhén nedves ronggyal törölje át.

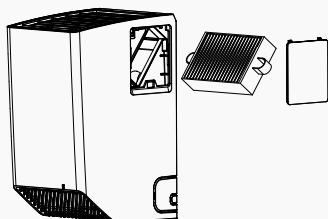

A modul telepítése¹

FIGYELMEZTETÉS


A friss levegős egységet nem szabad az alábbi helyekre felszerelni:

- Ne telepítse az egységet túl magas hőmérsékletű helyiségbe vagy nyílt láng közelébe.
- Az egység nem telepíthető olyan helyre, ahol magas a levegő olajpára vagy gáz/gőz tartalma, például üzemi konyhába.
- A készüléket nem szabad olyan helyre felszerelni, ahol magas a páratartalom pl. fürdőszobába.
- Az egység nem telepíthető elektromágneses hullámot kisugárzó gép közelébe. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék nem fog megfelelően működni.

1. lépés


Amennyiben a modult a jobb oldalra szeretné felszerelni, ragassza fel a sablont az „A” pontban látható módon, és jelölje meg a lyukak helyét. Ezután távolítsa el a sablont, majd fúrja ki lyukakat a jelölésnek megfelelően.

Ha a bal oldalra szeretné telepíteni az egységet, tépje el a sablont a perforáció mentén, majd helyezze át a bal oldalra a „B” és „C” pontban látható módon.

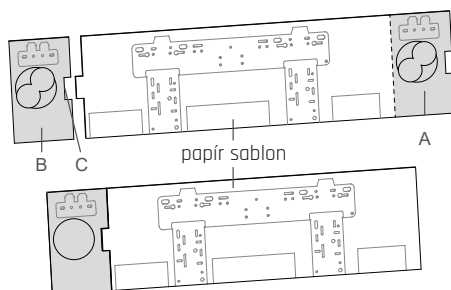


2. lépés

Készítsen a falon egy 110 mm átmérőjű lyukat vagy lehetőség van az ábrán látható módon két 60 mm lyuk kialakítására is. A fúró fejét billentse kb. 3% lejtéssel lefelé fúrás közben, így a beltérben található lyuk kb. 5-10 mm-rel magasabban fog elhelyezkedni a kültéri falon lévő lyukhoz képest.

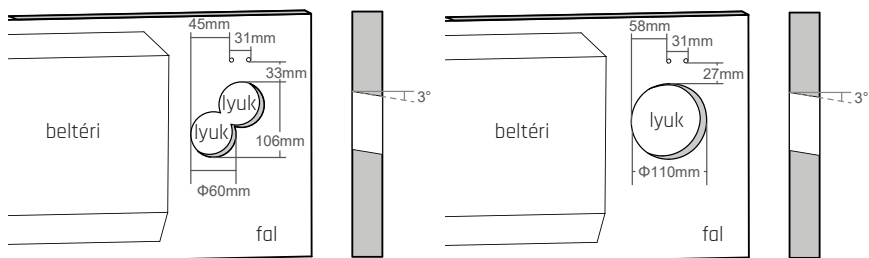

3. lépés


Fúrja ki a lyukat a tipliknek és helyezze őket a furatba, majd csavarokkal rögzítse a tartó konzolt a falra.

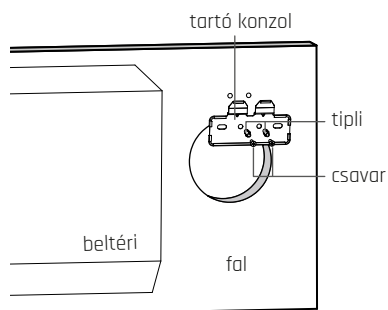

A modul telepítése²


4. lépés

Törje ki a beltéri egység oldalán található perforációt, hogy ki tudja vezetni a modul csatlakoztatásához szükséges kábelt. (A képen jelölt műanyag kapcsot nem kell használni.)

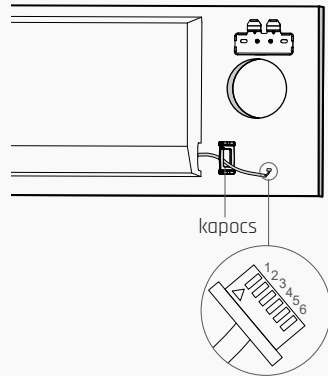




5. lépés

Helyezze fel a légcsatorna csatlakozó elemeit, ezeket erősen tolja rá a csomkokra, amíg be nem pattannak a helyükre.

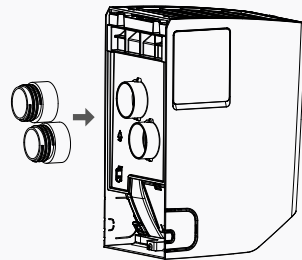

6. lépés



Vegye elő a modulhoz kapott vezetékét, majd nyissa ki az elektromos doboz fedelét. Csatlakoztassa a vezetékét a beltéri egység paneljára, ezután a modul bekötő dobozában is dugja össze a vezeték másik végét. Helyezze át a beltéri hőmérséklet érzékelőt a sorkapocs mellett kialakított helyre. Ezt követően zárja le az elektromos doboz fedelét. Dugja be a légcsöveket a lyukba, és akassza fel a modult a konzolra. Helyezze el a kábeleket és igazítsa a végleges helyére a modult.

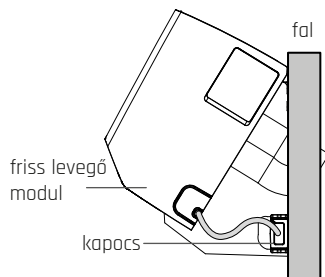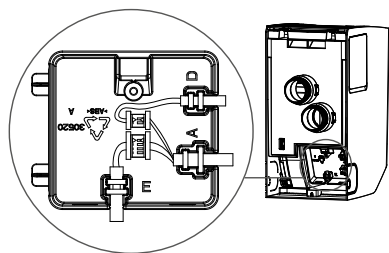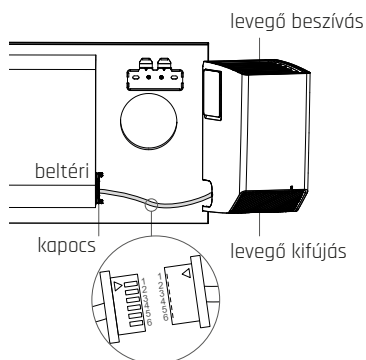

A modul telepítése³

7. lépés

A légszűrő részét vágja méretre úgy, hogy a csatornák a kültéri faltól 50 mm-re álljanak el. Töltse ki a réseket habképző anyaggal.

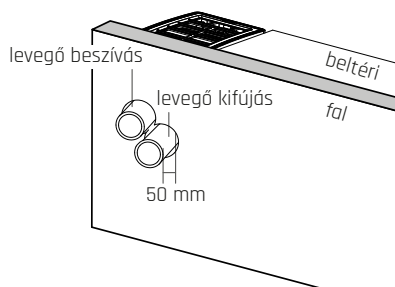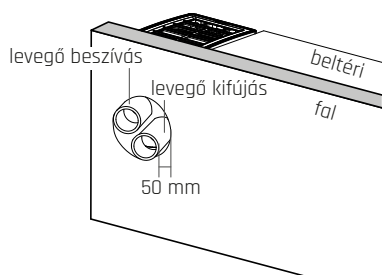


Gree légkondicionálók




8. lépés

Tegye a helyére az esővédő burkolatot, és jelölje be a furatok helyét. Készítse el a furatokat, majd dugja bele a tipliket a lyukakba.

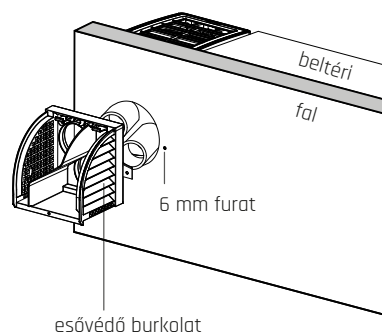

9. lépés

Rögzítse az esővédő burkolatot a csavarok segítségével. Helyezze fel a takaró borítást is, majd húzza meg a csavarokat a telepítés befejezéséhez.

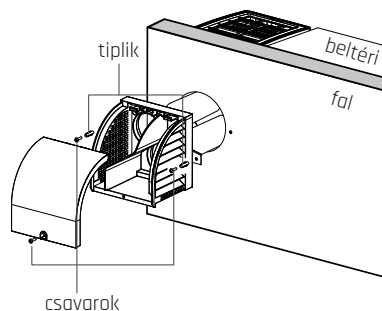

www.gree-magyarorszag.hu

V01FAM

